

הנחיות להפרדת אינסטלציה במערכות מים חמים בבתים משותפים

*נא למסור לשרברב

1. המד יותקן בגובה 0.5-1.4 מטר מעל פני הקרקע.
2. המד יותקן במקום שהגישה אליו נוחה וחופשית בכל עת.
3. על המעבר החופשי של הזקף יש להתקין שני מגופים חדשים בקוטר 1" ; אחד יותקן לפני המד והשני יותקן אחריו.

4. יש להתקין שני מעברים של 1/2" לחיבור מד מים (מד המים יהיה בקוטר 1/2")
5. יש להותיר מרווח של 28 ס"מ נטובין מעבר אחד לשני.

6. רווח אופקי בין מדי המים חייב להיות לפחות 26 ס"מ.

7. יש להתקין הארקה לפי ההתקן, המחברת את שני חלקי הצינור , לפני ואחרי המד.

פס הארקה יהיה עשוי נחושת מגולוונת 1.5 * 20 מ"מ.

8. כל אביזרי האינסטלציה, כולל הצינור, יהיו חדשים ותקינים.

9. יש לחזק את הצינור לקיר עם ווים מתאימים.

10. אין להתחבר בשום מקרה לקו המים שלפני המד הראשי.

11. את ההפרדה יש לבצע אך ורק באמצעות שרברב מיומן.

12. בעת הזמנת המד במח' צרכנות מים

יש להצטייד בחשבון המים.

13. התקנת המדים תעשה רק לאחר תשלום

אגרת מד חדש ובכפוף לאישור התאגיד.

הערות

1. אי מילוי כל אחת מההנחיות לעיל ימנע מהצרכן



אישור וקבלת מד המים.

2. על הצרכן לוודא כי ההפרדה בוצעה בשלמותה,

דהיינו: אין אספקת מים מצנרת הדירה לברזי

שכנים ו / או להיפך.

1	צינור לאספקת מים למדים משניים
2	גישור + הארקה
3	מגוף או ברז
4	מחבר
5	מד מים חמים 1/2"
6	צינור לאספקת מים לצרכן (דירה)
7	טבעת חיזוק

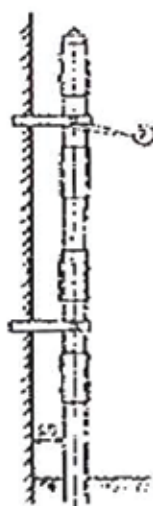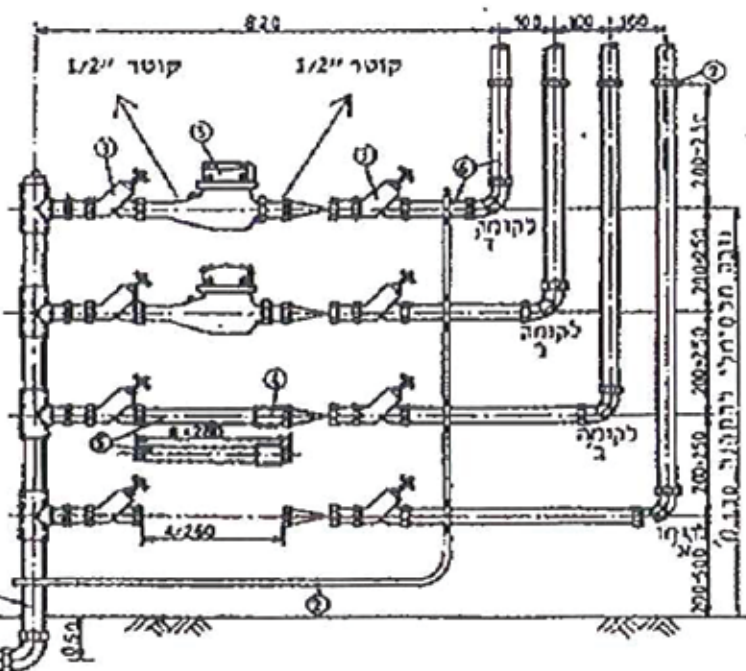

לאחר הכנת האינסטלציה להתקשר לטלפון:
1-800-800-814 או להגיע למשרדי התאגיד.