תוואי קיר מס' 2.3
קנ"מ 1:100



פריסת קיר 2.3
קנ"מ 1:50

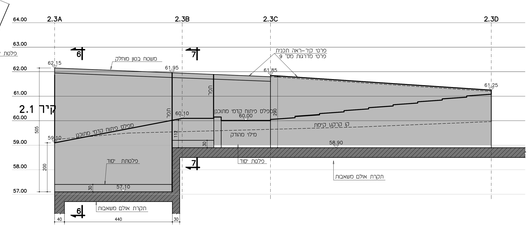

חתך 6–6
1:25

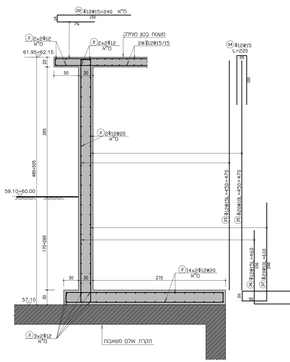

חתך 7–7
1:25

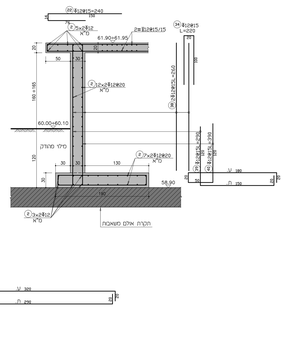

תוואי קיר מס' 2.4
קנ"מ 1:100

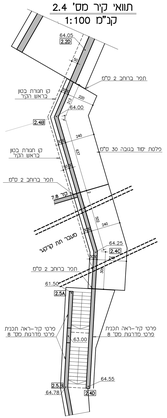

פריסת קיר 2.4
קנ"מ 1:50

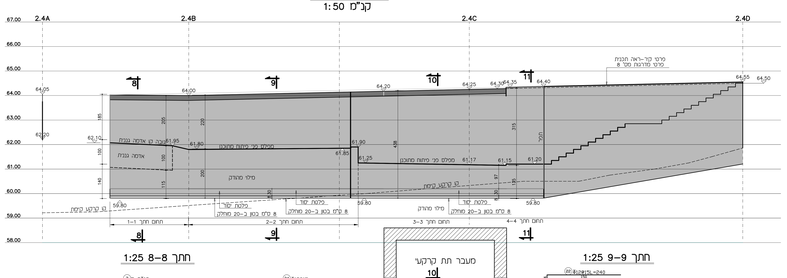

חתך 8–8
1:25

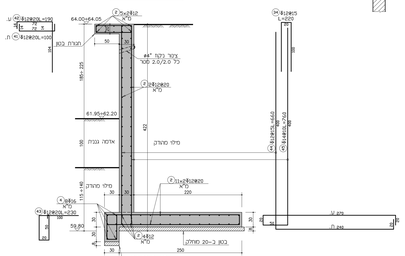

חתך 9–9
1:25

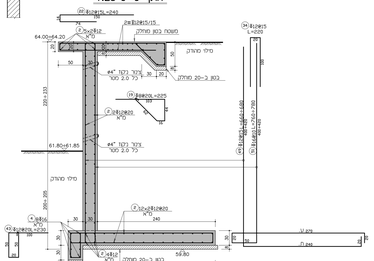

חתך 10–10
1:25

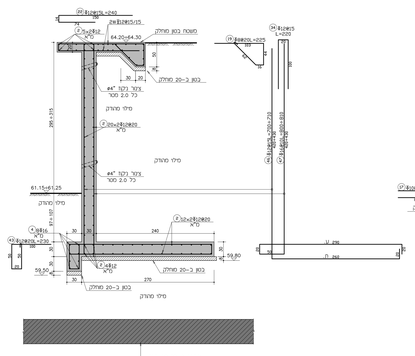

חתך 11–11
1:25

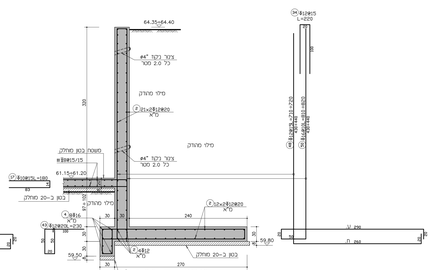

הערות:

1. סב הכנס יהה כדלקמן:
1.1. כנס 2–20 בעבי 8 מ"מ מחוזק למשטח בטון ופלטות יסוד.
1.2. כנס 2–40 בקירות, בפלטות יסוד ובמשטחי בטון.
2. סב הבולט 5–500
3. עובי מינימלי לכסוי הכנס בקירות ופלטות יסוד 5 מ"מ.
4. חובה לתפוס את המתכנן המבנה מהבנה לאחר יציקת גליון.
5. יש לבצע את עבודת הטמר אחר כל העבודה הבטון כאשר בכתב של יועץ קרקע ובבטון.
6. יש לעבוד בתאום מלא עם הבניין ביחיה של מתכנן הביחות.
7. כל המדות וכל המדידה באתר כמעט ע"י מדד מסמך ומפה.

הערה כללית:
כל הכרזל הזן המתאר בתכנית זו הא סמב (י=500 (כרזל חזק)
וסמנו ע"פי התקנים החדשים הא=γ_s